


OZNACZENIA:

- łącznik jednobiegunowy 16A, 230V
- łącznik jednobiegunowy 16A, 230V, hermetyczny IP44
- oprawa oświetleniowa

- AW1 – iTECH M2 302 NM
- AW2 – ONTEC S W1 302 NM COLD
- EW1 – ONTEC S M1 301 M
- EW2 – ONTEC G E1B 301 M
- 2 – gniazdo wtyczkowe 2–bieg. podwójne z uziemieniem
- 3 – gniazdo wtyczkowe 2–bieg. pojedyncze z uziemieniem, IP44
- 1 – wypust 1–faz.
- 3 – wypust 3–faz.

2x Montigo P 254 E
2,93m/3/TG

ilość x typ
wys. montażu/nr obw./rozdzielnica

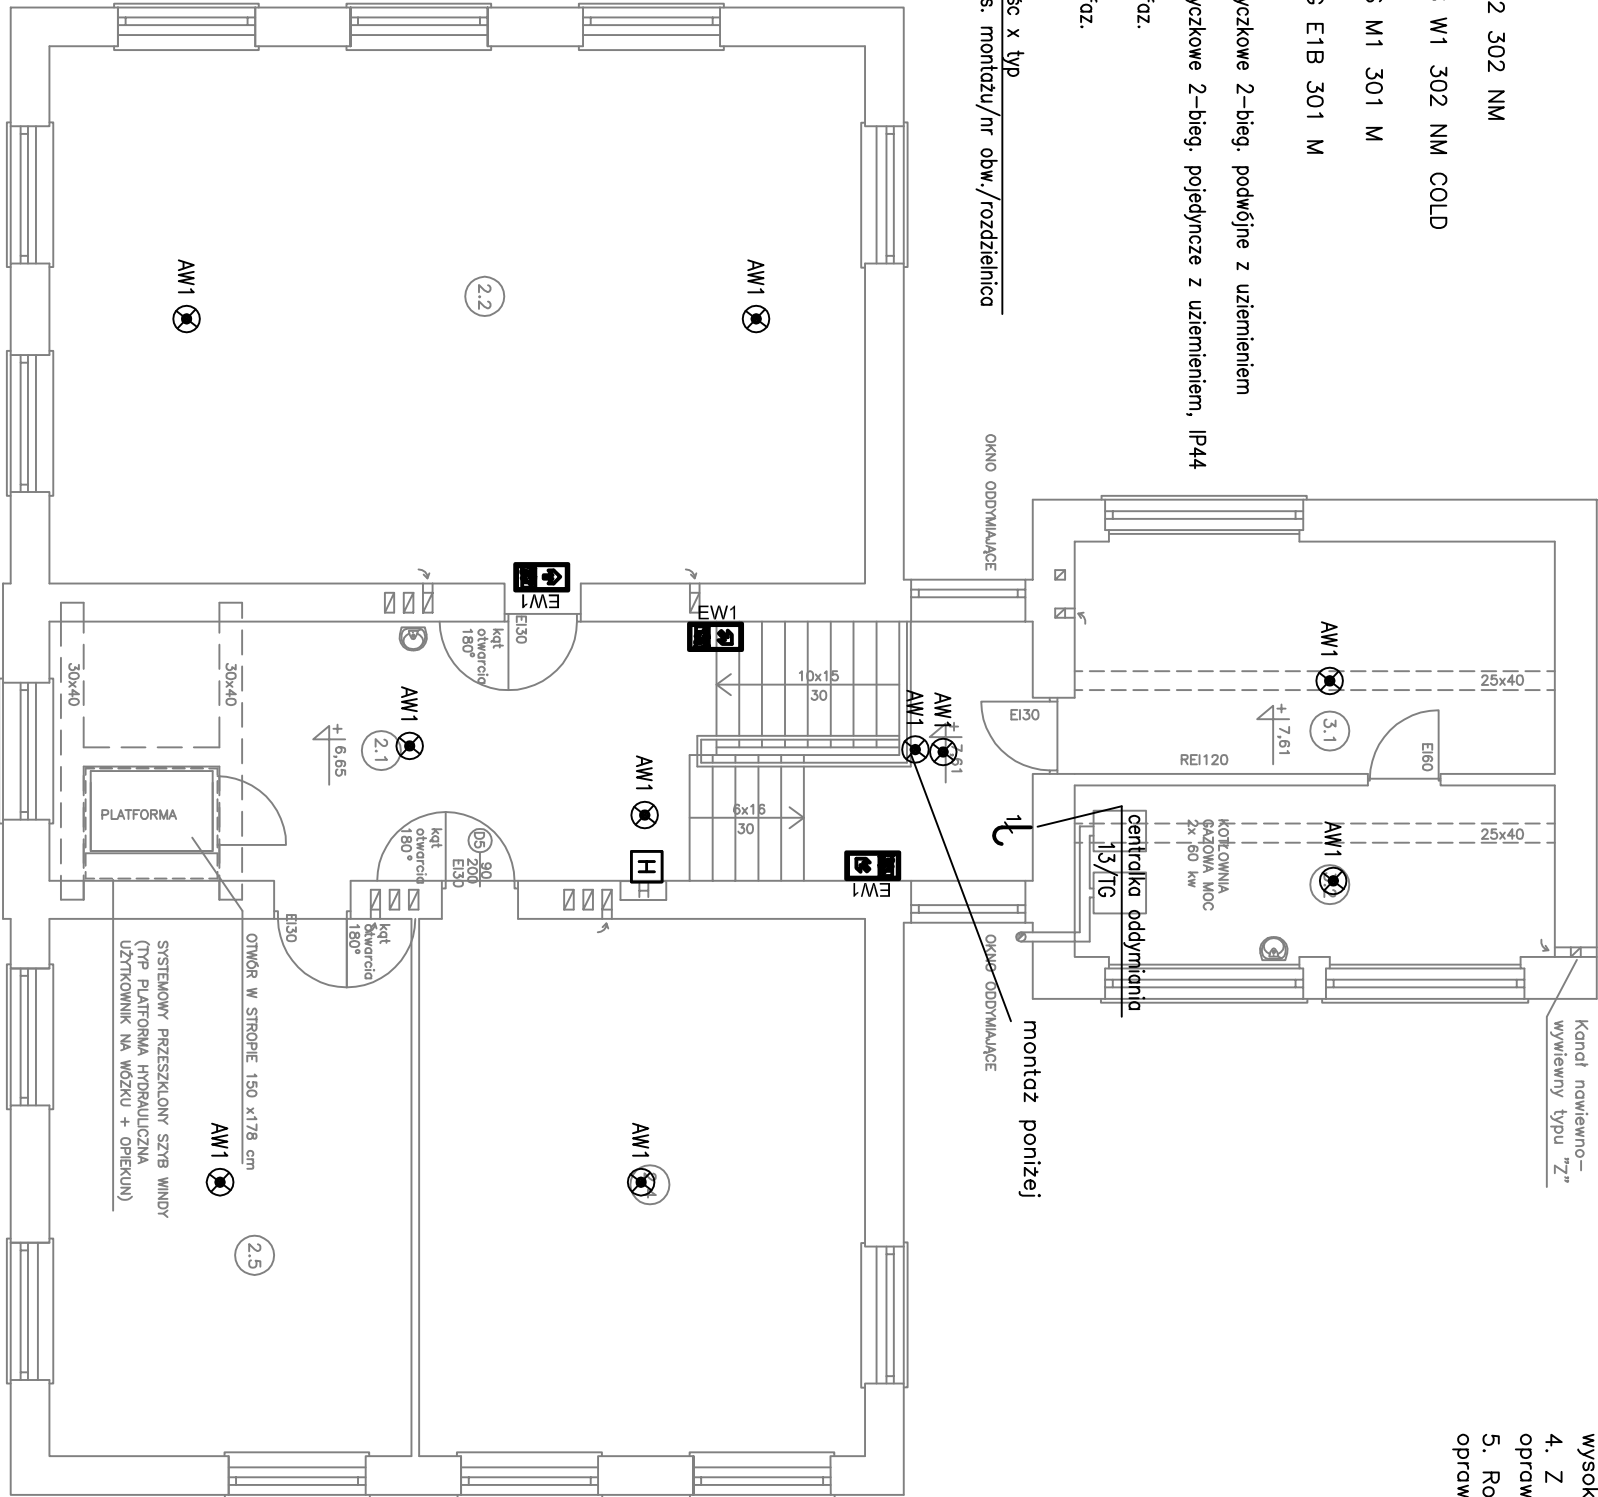

UWAGI:

- Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- Dodatkowo należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie PPOŻ, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
- Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5–3m na wysokości lub zwieszając „na sztywno”.
- Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe.
- Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.

Ochrona przeciwporażeniowa:

Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

Objaśnienia:

- gaśnica
- hydrant

Zbiórce zestawienie powierzchni pomieszczeń (poz. 7,61m):			
Nr.	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	Powierzchnia m²
3.1	Pom. gospodarcze	Wykładzina PCV	19,22 m²
3.2	Kuchnia	Płytki ceramiczne	14,18 m²
Suma:			33,40 m²
Zbiórce zestawienie powierzchni pomieszczeń II piętra (poz. 6,65 m):			
Nr.	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	Powierzchnia m²
2.1	Hall	Płytki ceramiczne	25,89 m²
2.2	Sala sportowa	Linoleum sportowe	75,44 m²
2.4	Sala terapeutyczna	Linoleum	41,24 m²
2.5	Sala terapeutyczna	Linoleum	23,99 m²
Suma:			170,42 m²
Zbiórce zestawienie powierzchni pomieszczeń (poz. 5,16 m):			
Nr.	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	Powierzchnia m²
2.3	Pokój personelu	Linoleum	34,33 m²
Suma:			34,33 m²

Wykonawca:	"INWEST" MAREK OLSZOWSKI ul. AZALIOWA 5, 32–600 OŚWIĘCIM ZABORZE		
Inwestor:	GMINA MASTO OŚWIĘCIM ul. ZABORSKA 2, 32–600 OŚWIĘCIM		
	Reprezentowany przez:		
Tytuł dokumentu:	PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NA OŚRODEK DZIENNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (MOD–KAN, C.O., ELEKTRYCZNEJ), ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WEWNĘTRZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REALIZACJA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBIEKCIE ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 75 W OŚWIĘCIMIU. DZIAŁKA NR 3382 OBRĘB 0002 DWORY I		
Tytuł rysunku:	RZUT II PIĘTRA – INSTALACJA ELEKTRYCZNA	Skala	1:100
Opracował:	mgr inż. Marek Olejarsz Upr. w spec. elektr. Nr MAP/0141/P/OOE/06	Podpis:	Nr rys.
Projektował:	mgr inż. Marek Olejarsz Upr. w spec. elektr. Nr MAP/0141/P/OOE/06	Podpis:	EL–5
		Podpis:	
		Data	1.2017r.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 R.) – DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEN ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.			