

OZNACZENIA:

- łącznik jednobiegunowy 16A, 230V
- łącznik jednobiegunowy 16A, 230V, hermetyczny IP44

- oprawa oświetleniowa

- AW1 – iTECH M2 302 NM


- AW2 - ONTEC S W1 302 NM COLD

- EW1
MYSCOE
EVALUATION
- ONTEC S M1 301 M

- EW2  – ONTEC G E1B 301 M

- gniazdo wtyczkowe 2-bieg, podwójne z uziemieniem
- gniazdo wtyczkowe 2-bieg, pojedyncze z uziemieniem, IP44
- wypust 1-faz.
- wypust 3-faz.

2x Montigo P 254 E	ilosc x typ
2,93m/3/TG	wys. montazu/nr obw./rozdzielnica

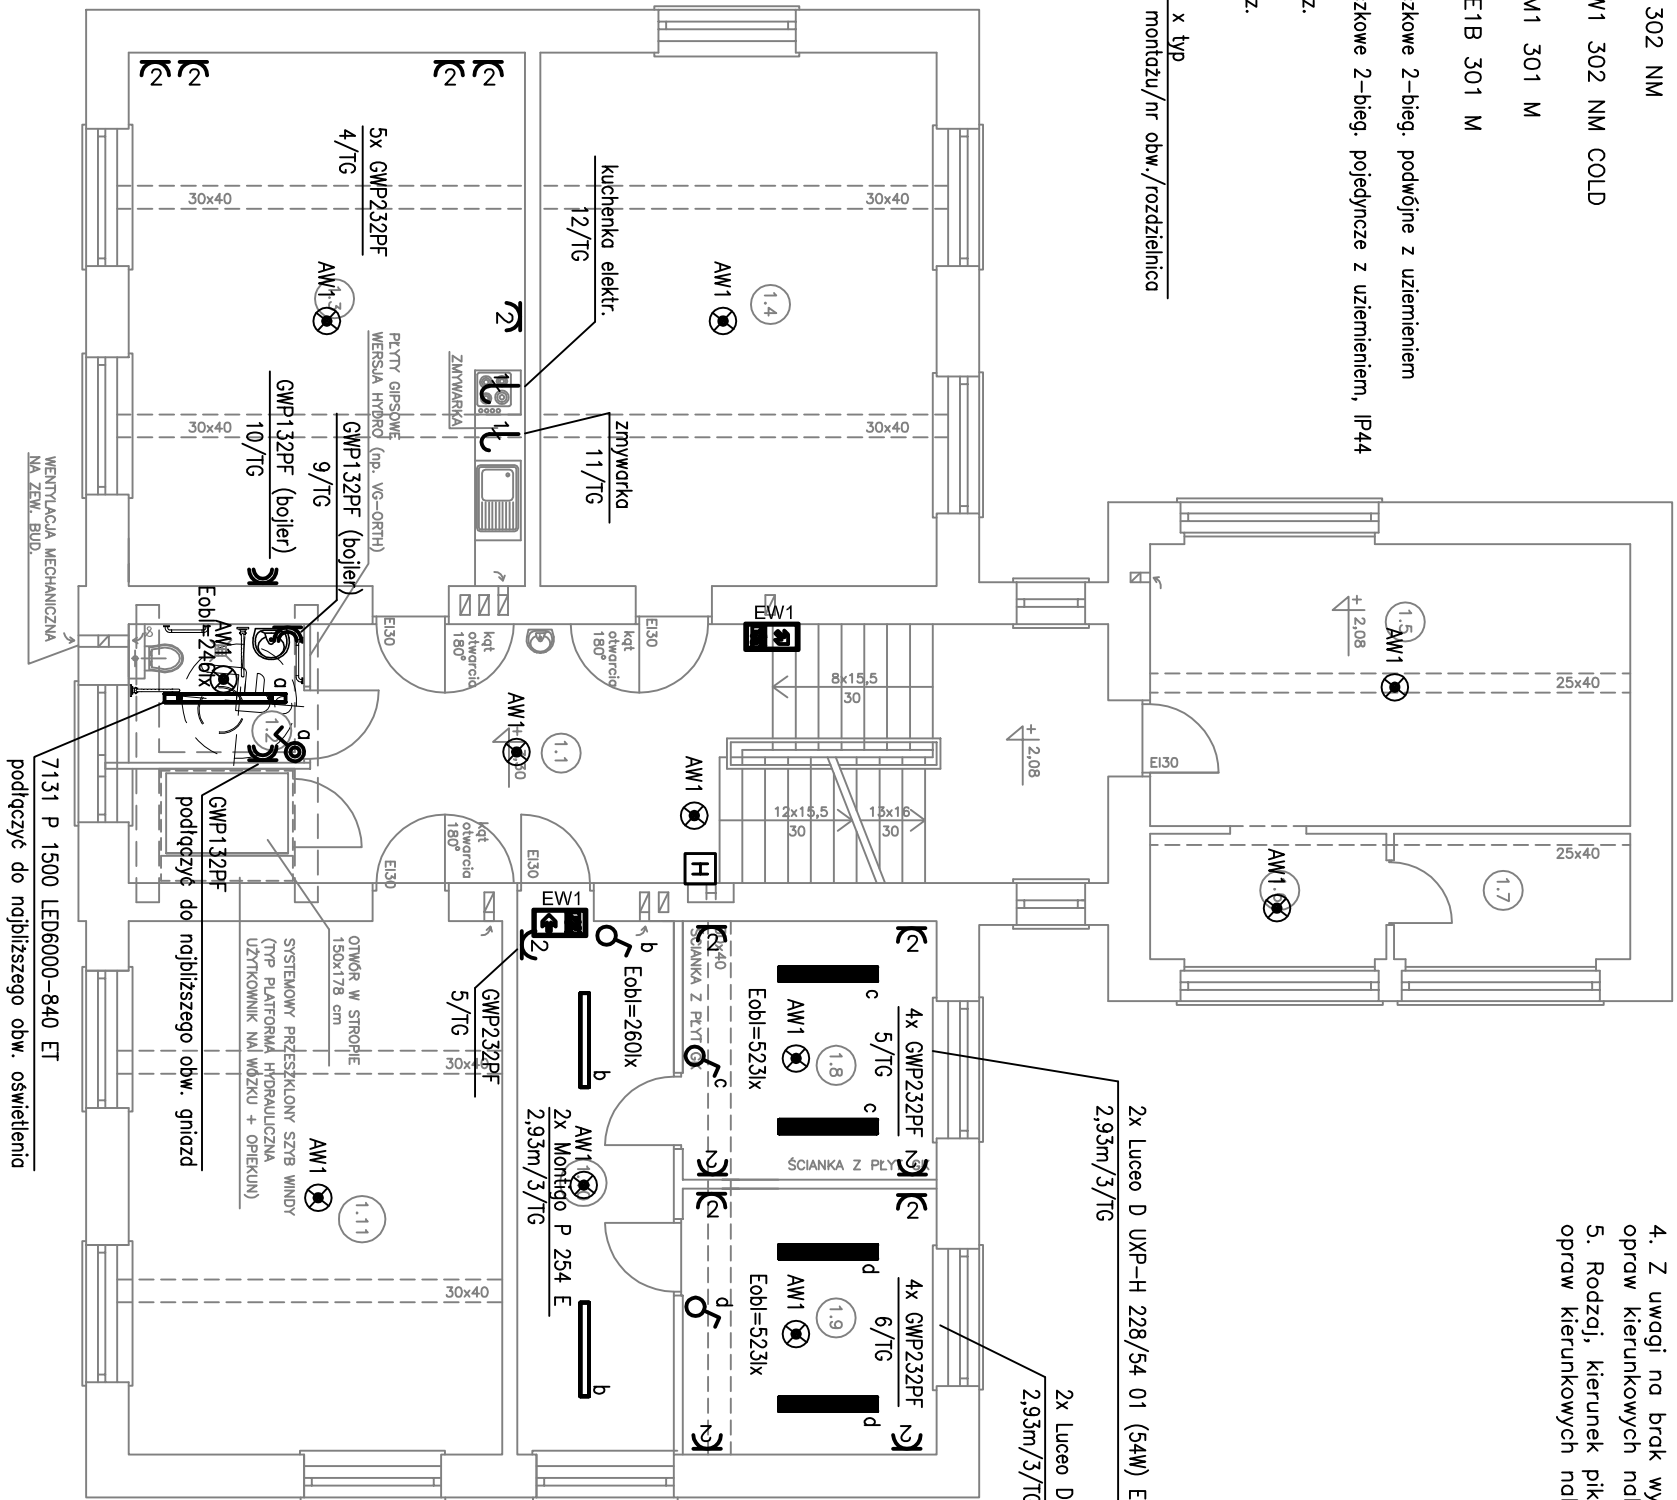

UWAGI:

1. Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Dodatkowo należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie PPOż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
3. Oprawy doświetlające urządzenia poż. montować na wysokości 2,5–3m na wysięgniku lub zwieszając „na sztywno”.
4. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe.
5. Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem poż.

Ochrona przeciwporażeniowa:

Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

Objašnienid:

- | | | |
|----------|---|---------|
| G | — | gašnica |
| H | — | hydrant |

Zbiornice zestawienie powierzchni pomieszczeń i Piętra (poz. +3,30m):			
Nr.	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	Powierzchnia m²
1.1	Hall	Płytki ceramiczne	18,26 m²
1.2	WC niepełnosprown.	Płytki ceramiczne	4,19 m²
1.3	Pokój śniadani	Linoleum	36,40 m²
1.4	Salę terapeutyczną	Panele podłogowe	36,40 m²
1.8	Logopeda	Linoleum	11,29 m²
1.9	Psycholog	Wykładzina dywanowa	11,62 m²
1.10	Przedśrodek	Linoleum	14,35 m²
1.11	Salę terapeutyczną	Panele drewniane	34,30 m²
Suma:			166,81 m²
Zbiornice zestawienie powierzchni pomieszczeń (poz. +2,06m):			
Nr.	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	Powierzchnia m²
1.5	Pokój personelu	Panele podłogowe	23,31 m²
1.6	Przedśrodek WC	Płytki ceramiczne	5,12 m²
1.7	WC	Płytki ceramiczne	5,12 m²
Suma:			33,55 m²

Wykonawca:	"INWEST" MAREK OLSZOWSKI ul. AZALIOWA 5, 32-600 OŚWIECIM ZABORZE
Inwestor:	<p>GINIA MIASTO OŚWIECIM ul. ZABORSKA 2, 32-600 OŚWIECIM</p> <p>Reprezentowany przez:</p> <p>ZARZĄDCA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ul. BENA 12, 32-600 OŚWIECIM</p>
Tytuł dokumentu:	<p>PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NA OŚRODEK DZIENNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (MOD-KAN, C.O., ELEKTRYCZNOŚĆ). ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WEWNĘTRZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REALIZACJA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBIEKCIE ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY ZWOCIĘSTWA 75 W OŚWIECIMIU. DZIAŁKA NR 3382 OBRĘB 0002 DWORY I</p>
Tytuł rysunku:	RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Opisowocwi:	mgr inż. Marek Olejorz Upr. w spec. elektr. Nr MAP/0141/POOE/06
Projektowocwi:	mgr inż. Marek Olejorz Upr. w spec. elektr. Nr MAP/0141/POOE/06
	Podpis:
	Podpis:
	Data 1.2017r.
	Nr rys. EL-4